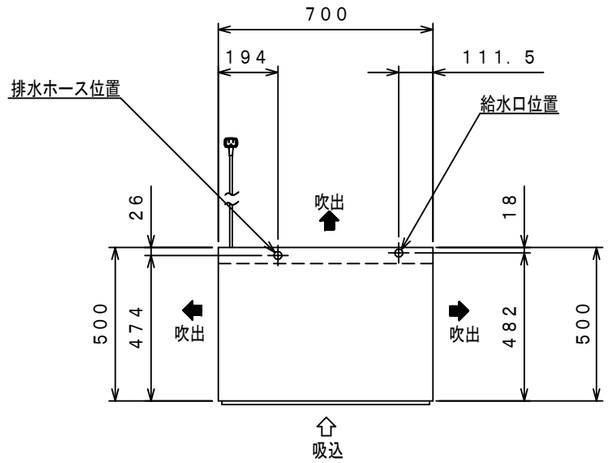


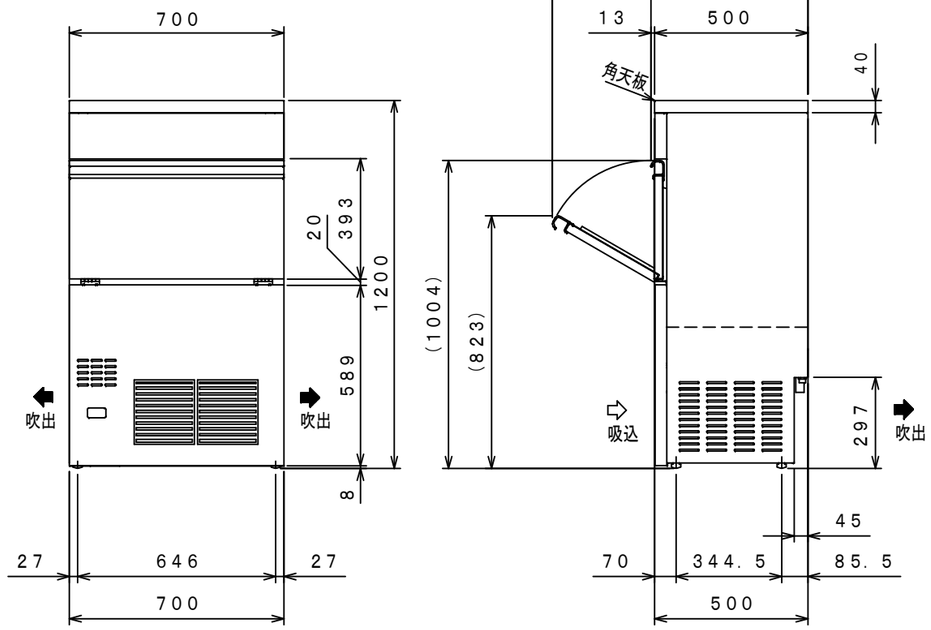


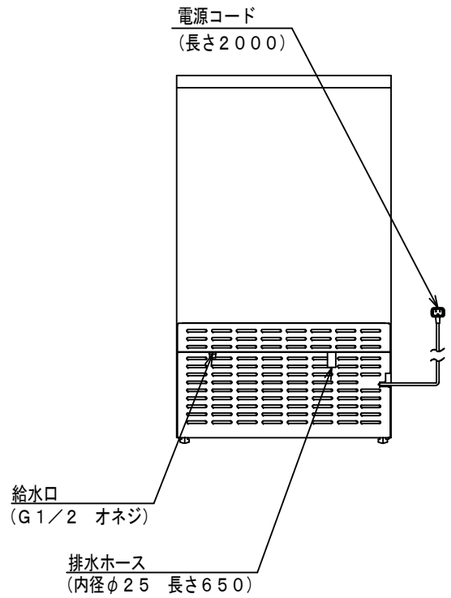


| | | |
|---|---|---|
| 品名 | | 製氷機 |
| 機種名 | | ＦＩＣ－Ａ９５ＫＶ |
| 寸法 | 外形（㎜）（幅×奥行×高さ） | ７００×５００×１２００ |
| 製品質量　（ｋｇ） | | ８８ |
| 材質 | 外装 | 正面　ステンレス鋼板　クリアコーティング<br>天板　側面　ステンレス鋼板<br>背面　底面　亜鉛鉄板 |
| | 内装 | 樹脂成形 |
| | 扉 | 外面　ステンレス鋼板　クリアコーティング<br>裏面　樹脂成形品 |
| | 断熱材 | 硬質発泡ポリウレタン |
| 冷却装置 | 圧縮機公称出力 | ４２５Ｗ |
| | 冷媒制御方法 | 膨張弁 |
| | 凝縮器 | フィンチューブ強制空冷式 |
| | 冷却器 | 銅パイプオンシート　銅板セル製氷室（錫メッキ仕上） |
| | 冷媒 | Ｒ４０４Ａ　４５０ｇ |
| | 製氷制御 | マイコン制御 |
| | 離氷方式 | ホットガス方式 |
| 電源 | 適用コンセント形式 | ２極接地極付き　１５Ａ　１２５Ｖ |
| | 許容電圧範囲（Ｖ） | ９０～１１０Ｖ |
| 電気特性 | 冷却時（５０／６０Ｈｚ） | 運転電流（Ａ）　６．６／５．６ |
| | | 始動電流（Ａ）　１５／１６ |
| | | 消費電力（Ｗ）　４９０／５３５ |
| | | 力　率（％）　７４／９５ |
| 電気回路保護 | | 漏電遮断器 |
| 冷媒回路保護 | | モータープロテクタによる圧縮機停止 |
| 製氷能力（５０／６０Ｈｚ） | | 約９１／９７ｋｇ／日（室温２０℃　水温１５℃）<br>約７４／８１ｋｇ／日（室温３０℃　水温２５℃） |
| 氷の形状 | | キューブアイス<br>約２８×２８×３２（mm） |
| １回の製氷量 | | 約１．９６ｋｇ／８０個 |
| 貯氷量 | | 約５１．２ｋｇ（自然落下時　約２７．３ｋｇ） |
| 消費水量（５０／６０Ｈｚ） | | 約０．１９／０．２０$m^3$／日（室温２０℃　水温１５℃）<br>約０．１５／０．１７$m^3$／日（室温３０℃　水温２５℃） |
| 製氷方式 | | セル方式　ジェットスプレー式 |
| 給水方式 | | 水道直結方式　先端１／２オネジ |
| 排水方式 | | 製氷残水毎回廃棄　排水ホース付　先端内径φ２５ |
| 使用条件 | | 周囲温度５～３５℃　給水圧０．０５～０．７８ＭＰａ |
| 付属品 | | スコップ、凝縮器フィルター |
| オプション | | ストレーナー |
| 日水協認証登録番号 | | － |

1．設置条件について
　場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書等に従って正しく行ってください。
2．製氷能力は室温、水温によって変りますので、取扱説明書を参照してください。

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

＜設置・使用上のご注意とお願い＞
1．製氷機は、給排水工事が必要です。（配管工事は、その地区の指定水道工事店に依頼してください。）
2．必ず水道水を使用してください。
3．電源は、正しく配線された専用のコンセントをお使いください。
4．日常のお手入れとして、凝縮器フィルターの清掃を１カ月に２回ぐらい行う必要があります。（水冷式凝縮器は除く）

| | | |
|---|---|---|
| 殿 | | 整理Ｎｏ． |
| 日付　・　・ | 1／20 | 図面番号 |